



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

П Р Е Д П И С А Н И Е

«22» марта 2018 г.
16 ч. 00 мин

г. Прохладный,
ул. Свободы д. 135

№ 869-рПлД/8.2

**органа государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

Выдано: Государственному казённому профессиональному образовательному учреждению «Прохладненский многопрофильный колледж» Министерства образования, науки и по делам молодежи КабардинБалкарской Республики ОГРН 1030700150700, ИНН 0709003918

Предписание составлено Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Кавказское управление)

Лицо, проводившее проверку Бижоев Заур Жамальдинович – главный государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по КБР.

В процессе проведенной плановой выездной проверки, согласно распоряжения от 16.02.2018 № 869-рПл-Д/8.2, утвержденного заместителем руководителя Б.Х. Бифовым, в присутствии:

Голубничего Александра Васильевича – И. о. директора ГКПОУ «ПМК» МОН КБР.

выявлены и предписывается устранить следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской Федерации:

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"><p>ГКПОУ «ПМК» МОН КБР « 23 » 03 2018 г. Вход. № 102</p></div>		

1	2	3	4
1.	Вышедшие из строя люминесцентные лампы, лампы типа ДРЛ и другие источники, содержащие ртуть должны храниться в специальном помещении	ПТЭЭП п.2.12.15	15.06.2018
2.	Ответственный за электрохозяйство не прошел очередную проверку знаний в комиссии управления Ростехнадзора. (один раз в год)	ПТЭЭП п.1.4.28;1.4.20	15.06.2018
3.	Не заведён паспорт ЗУ на находящейся в эксплуатации заземляющее устройство в котором должны содержаться сведения о ЗУ перечисленные в п. 2.7.15. ПТЭЭП	ПТЭЭП п. 2.7.15	15.06.2018
4.	Не нанесены на лицевой стороне щитов и сборок надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию.	ПТЭЭП п. 2.12.5	15.06.2018
5.	Нет графика осмотров (1 раз в 6 месяцев) видимой части заземляющих устройств, с занесением результатов в паспорт ЗУ.	ПТЭЭП п. 2.7.9	15.06.2018
6.	Не составлен план (график) планово-предупредительных ремонтов (ППР) (очистка светильников, проверка технического состояния осветительных установок).	ПТЭЭП п. 2.12.12	15.06.2018
7.	Ответственным за электрохозяйство не ведётся журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании	ПТЭЭП п. 1.8.9	15.06.2018
8.	Просрочен срок очередных испытаний диэлектрических перчаток (1 раз в 6 мес.).	Инструкция по ИПИСЗ п. 2.10.5 (приложение № 7).	15.06.2018
9.	Отсутствует журнал учёта проверки знаний норм и правил работы в электроустановках	ПТЭЭП п. 1.4.39 ПОТЭ – форма №6	15.06.2018
10.	Не производится периодическая уборка от пыли и грязи в помещении РУ	ПТЭЭП п. 2.2.17	15.06.2018
11.	Открыто проложенные заземляющие проводники не предохранены от коррозии и не окрашены в черный цвет	ПТЭЭП п. 2.7.7	15.06.2018
12.	Применяются светильники без рассеивателей, экранирующих и защитных решёток (сварочный цех)	ПТЭЭП п. 2.12.7	15.06.2018
13.	На приводах коммутационных аппаратов не указаны положения «включено» и «отключено» (щитовая №2)	ПУЭ. п. 4.1.11	15.06.2018
14.	Не ведётся журнал учёта и содержания средств защиты.	ИПИСЗ п.1.4.2	15.06.2018
15.	Ответственным за электрохозяйство не	ПТЭЭП п. 1.2.6	15.06.2018

	проверяется соответствие схем электро-снабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года); пересмотр инструкций и схем (не реже 1 раза в 3 года);		
16.	На электродвигатели и приводимые ими механизмы не нанесены стрелки, указывающие направления вращения	ПТЭЭП п.2.5.3	15.06.2018
17.	У электротехнического персонала отсутствует журнал по учету противоаварийных и противопожарных тренировок	ПТЭЭП п. 1.8.9	15.06.2018
18.	Кабельные линии, проложенные горизонтально по стенам не защищены от механических повреждений	ПУЭ. п. 2.3.15.	15.06.2018
19.	У оперативного персонала, обслуживающего сети электрического освещения, отсутствует запас калиброванных вставок	ПТЭЭП п. 2.12.11	15.06.2018
20.	С внутренней стороны щита освещения (ЩО) отсутствуют однолинейные схемы.	ПТЭЭП п. 2.12.5	15.06.2018
21.	Не определен перечень должностей и профессий, требующих присвоение I группы по электробезопасности с оформлением в журнале установленной формы	ПТЭЭП п.1.4.4	15.06.2018

На основании пункта 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, Государственному казённому профессиональному образовательному учреждению « Прохладненский многопрофильный колледж » Министерства образования, науки и по делам молодежи КабардинБалкарской Республики предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.


Предложенные мероприятия являются обязательными.

Принять к сведению, что ч. 1 ст. 19.5 «Кодекса РФ об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль (надзор). Согласно данной статье предусмотрены следующие виды административных наказаний: административный штраф до двадцати тысяч рублей и дисквалификация должностных лиц на срок до 3-х лет.

Так же предупреждаем об административной ответственности предусмотренной ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному

лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде.

Главный государственный инспектор
отдела энергетического надзора
и по надзору за ГТС по КБР




З.Ж. Бижоев

С предписанием проверки ознакомлен(а): И. о. директора ГКПОУ «ПМК»
МОН КБР Голубничий Александр Васильевич.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«22» марта 2018 г.

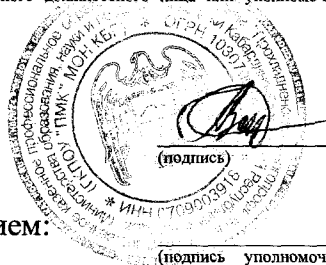

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)